

StormMaster® Shake Instrucciones Generales

IMPORTANTE: LAS DECLARACIONES EXPRESADAS EN ESTA PÁGINA SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA TECHO TAL COMO SE INDICA E ILUSTRAN. CUALQUIER DESVIACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LOS INSTALADORES. EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN DAÑO GRAVE A LA APLICACIÓN Y LA DURACIÓN DE ESTE PRODUCTO PARA TECHOS, LO QUE RESULTARÁ EN LA ANULACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

1. INSTRUCCIONES GENERALES

La opción de garantía limitada de por vida sólo está disponible para residencias independientes individuales unifamiliares construidas en el sitio. Una garantía limitada de 50 años se aplicaría a todos los bienes propiedad de agencias gubernamentales, corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades, fideicomisos, organizaciones religiosas, escuelas o distritos escolares, condominios o complejos de vivienda cooperativa, o instalados en edificios de departamentos o cualquier tipo de edificio o locales no utilizados por propietarios de viviendas individuales para una residencia independiente unifamiliar construida en el sitio.

Estas tejas cuentan con garantía contra defectos de fábrica y ráfagas de viento de hasta 130 MPH CON INSTALACIÓN ESTÁNDAR DE 4 CLAVOS. INSTALACIÓN SOLAMENTE PARA TEJAS CON “LA CONSTRUCCIÓN CON LA DESIGNACIÓN DE TECNOLOGÍA HP42”.

La Garantía Limitada de StormMaster® Shake puede obtenerse en www.AtlasRoofing.com/Warranty o solicitarla por escrito a: Atlas Roofing Corporation, Atención: Departamento de Atención al Cliente, 802 Hwy 19 N., Suite 170, Meridian, Mississippi, 39307. Se deben seguir las siguientes instrucciones para calificar para la protección bajo la Garantía Limitada StormMaster® Shake.

Importante: Ver instrucciones especiales a continuación para Aplicaciones en pendiente leve. Ver instrucciones especiales a continuación para aplicaciones en Pendiente pronunciada/Mansardas/aplicación de 6 clavos. Es necesario seguir las instrucciones de este paquete para lograr el área de cobertura indicada y obtener buen rendimiento en cuanto a diseño y aspecto. El sellado de las tiras adhesivas de cada teja a la teja inmediatamente debajo se crea con el calor de la luz solar. Atlas Roofing Corporation también se adhiere a las recomendaciones de la Asphalt Roofing Manufacturers Association (ARMA – Asociación de Fabricantes de Techos Asfálticos) en lo que respecta a detalles de aplicación no especificados en estas instrucciones.

2. VENTILACIÓN DE LA CUBIERTA DE TECHO

Es necesario que exista ventilación adecuada debajo de la cubierta del techo para prevenir la condensación dañina en el invierno y la acumulación de calor en el verano. Estas condiciones pueden causar: A. Aclimatación acelerada del techo; B. Descomposición del techo y hongos en el ático; C. Distorsión/quebradura de las tejas debido a movimientos de la cubierta; D. Ampollas cosméticas en la superficie de la teja. Atlas no será responsable por daños en las tejas causados por ventilación inadecuada. Los requisitos de ventilación deben cumplir o exceder las Normas Mínimas de Propiedad de la FHA y todos los códigos y reglamentaciones de edificación. Para asegurar la ventilación y circulación de aire

adecuada, se debe utilizar una combinación de ventiladores en la cumbrera y en los aleros. Todas las estructuras de techo, especialmente las mansardas y cielorrasos del tipo catedral, deben tener una ventilación completa desde el área de los aleros hasta el área de la cumbrera. Las Normas Mínimas de Propiedad de la FHA requieren 1 pie cuadrado de área libre neta del ventilador del ático por cada 150 pies cuadrados de superficie del piso del ático; o 1 pie cuadrado por cada 300 pies cuadrados, si la barrera del vapor está instalada en el lado caliente del techo, o por lo menos a una mitad del área de la ventilación es proporcionada cerca de la cumbre.

3. PLATAFORMA DEL TECHO

Estas instrucciones son para la aplicación de las tejas de asfalto Atlas a un triplay nominal de 3/8" ó 7/16" de espesor clasificado por la American Plywood Association (APA/TECO), aprobado por el código, plataformas OSB o plataformas de madera mínimo de 3/4" de espesor. Las plataformas de triplay o sin veta (OSB) deben cumplir con las especificaciones para plataformas de techo de APA/TECO. Las plataformas de madera sólida debe estar bien aclimatadas, de no más de 6" (nominal) de ancho y firmemente sujetas a cada viga. La superficie de la plataforma debe estar limpia, desnuda, plana y sin brechas. Las tejas StormMaster® Shake no deben aplicarse a ninguna superficie distinta de los tipos de plataformas de techo descritos aquí. Atlas también cumple su Garantía de tejas limitada cuando las tejas Atlas se instalan en paneles de aislamiento clavables Atlas CrossVent®. Atlas no será responsable del desempeño de sus tejas si se aplican directamente a plataformas no ventiladas, aisladas, compuestas de tablas de perlite, espuma plástica, aglomerado, plancha de yeso, concreto de peso ligero, fibra de madera cementada o materiales similares, o a cualquier plataforma con aislamiento instalado directamente del lado inferior de la plataforma, con excepción del aislamiento clavable CrossVent®. El aislamiento de espuma en aerosol aplicado directamente a la parte inferior de la plataforma anulará la garantía. Las tejas Atlas se pueden instalar sobre un sistema de techo con un material de barrera radiante si: 1. La ventilación completa requerida de flujo directo se mantiene directamente bajo el material de la plataforma en todos los casos, 2. El material de barrera radiante es altamente permeable al vapor (> 2 perms), y 3. La barrera radiante está instalada en el lado inferior de la plataforma o debajo ella, y no se utiliza como una capa inferior encima de la plataforma. Los tipos de barreras radiantes de tipo rociado bajo la plataforma permeables al vapor se tendrán en cuenta sólo de acuerdo con el trabajo específico y sólo si las pruebas confirman una permeabilidad al vapor de > 2 perms o superior.

4. CAPA INFERIOR

Atlas recomienda especialmente el uso de productos exclusivos de capa inferior de alto desempeño, ajustados a ASTM 6757 – Gorilla Guard® Everfelt™ o Summit® para un desempeño de sistema de techos a largo plazo y los productos autoadherentes WeatherMaster® a prueba de agua para zonas críticas, como los valles y los aleros. Atlas no aprueba el uso de ninguna categoría autoproclamada "Barrera radiante" metalizada o que contenga metal, como capa inferior de tejas de asfalto instalada sobre la plataforma. El uso de estos tipos de barrera radiante invalidaría la garantía de las tejas. La capa inferior debe aplicarse plana y sin arrugas. Los códigos de construcción varían según las áreas geográficas, y la instalación debe cumplir con los códigos locales de construcción o con los requisitos del fabricante de las tejas, los que sean más estrictos de los dos. Las tejas deben aplicarse tan pronto como sea posible después de la aplicación de la capa inferior de fieltro

orgánico, que no está hecha para exponerse de modo prolongado al tiempo. Atlas recomienda que las tejas se apliquen el mismo día que la aplicación de la capa inferior de fieltro, para evitar que se moje y se arrugue. Si una capa inferior se utiliza para un secado prolongado, Atlas recomienda la capa inferior sintética Summit® como capa inferior de secado, para una exposición al aire libre de hasta 6 meses.

Aplicación en inclinación estándar: La aplicación correcta requiere que se aplique una única capa de capa inferior aprobada a plataformas con inclinaciones de 4:12 (>18,4°) hasta 21:12 (<60°) y que sea coherente con todos los códigos de construcción aplicables. Esta capa inferior aprobada es un componente obligatorio de ensamblado de techos para mantener una clasificación de incendios Clase A. Instale la capa inferior sobre toda la plataforma, paralela a los aleros, y que sobresalga entre ¼" y 3/8", con sujetadores colocados a 2" del borde de la plataforma, 12" O.C. a través del borde inferior y con un traslape de 2" paralelo a los aleros y con traslape final mínimo de 4" paralelo a la vertiente. Los traslapes de los extremos de las capas inferiores se escalonarán 6 pies de separado de los tramos adyacentes. Instale el borde de escurrimiento resistente a la corrosión sobre la capa inferior en la vertiente y debajo de la capa inferior de los aleros.

Aplicación en inclinaciones bajas: 2:12 (>9.5°) hasta 4:12 (>18.4°) en inclinaciones de elevación de 2" a 4" por pie, se requiere una capa doble de recubrimiento inferior aprobada sobre toda la superficie de la plataforma. Los productos Atlas WeatherMaster Ice & Water son muy recomendables como recubrimiento inferior para techos de baja inclinación a fin de cubrir toda la plataforma antes de instalar las tejas. En aplicaciones de baja inclinación, con pendientes entre 2:12 y 4:12, es aceptable instalar una sola capa de productos WeatherMaster, ya sea en cobertura parcial o total de la plataforma. Como opción alternativa se puede instalar una capa doble de recubrimiento inferior aprobada sobre toda la superficie de la plataforma si se requiere. Empezando con una tira de 19" de ancho en los aleros y sobresaliendo de los aleros de 1/4" a 3/8", cubra la primera hilera de 19" con una tira completa de 36" de ancho. Deje al descubierto 17" de la primera hilera y continúe subiendo por la plataforma con tiras de 36" de ancho, traslapando cada hilera 19" sobre la precedente, proporcionando una exposición de 17". Los extremos para las inclinaciones bajas serán de por lo menos 12" de traslape y escalonados a 6 pies de distancia. Instale el borde de goteo sobre el recubrimiento inferior en el tímpano y debajo del recubrimiento inferior en los aleros.

5. TAPAJUNTAS

Todos los tapajuntas deben estar colocados antes de instalar las tejas. Deberán utilizarse tapajuntas superiores de metal y tapajuntas inferiores de metal o membrana metálica para techos sobre las superficies verticales como chimeneas, tragaluces, respiraderos, paredes, etc. Todos los tapajuntas deben sellarse con cemento plástico asfáltico. Consulte el Manual de Techado Asfáltico Residencial publicado por la Asociación de Fabricantes de Techado de Asfalto (ARMA) para detalles sobre métodos específicos y tipos de instalación de tapajuntas.

6. PROTECCIÓN CONTRA ACUMULACIONES DE HIELO

Deben instalarse tapajuntas impermeables de aleros y vertientes donde exista la posibilidad de formación de hielo a lo largo de los aleros que pudiera causar acumulación de agua de acuerdo a los códigos locales de construcción. Se debe aplicar productos Atlas WeatherMaster® o su equivalente directamente sobre la superficie conforme a las

instrucciones provistas con el producto y los códigos locales de construcción. El material impermeable debe extenderse en el techo al menos 24" pasando la línea de pared interior, y en áreas de formación intensa de hielo, al menos hasta el máximo nivel de agua esperado como consecuencia de las acumulaciones de hielo. Si el voladizo requiere un tapajuntas más ancho que 36", el solapado horizontal debe colocarse sobre el voladizo y cementarse o sellarse. Los solapados finales deben medir 12" (mínimo) y se deben cementar/sellar. Se recomienda el uso productos WeatherMaster®, tal como es suministrado por Atlas, para la primera capa de protección contra el hielo. Los productos WeatherMaster® cumplen con ASTM D-1970.

7. LIMAHOYAS


Las limahoyas deben instalarse antes de la aplicación de las tejas StormMaster® Shake.

Limahoya de tipo valle abierto: Aplicar 36" de producto Ice & Water en el centro de la limahoya. Instalar tapajuntas de cobre mínimo de 16" de ancho (o equivalente) también centrado en la limahoya. Asegurar el tapajuntas de cobre cada 24" a lo largo de ambos bordes con abrazaderas de cobre o clavos de cobre de cabeza grande con las espigas inmediatamente adyacentes al borde de cobre. Los solapados en el cobre deben ser de un mínimo de 12".

Trazar líneas de marcar en cada lado de la limahoya de cobre a 3" de la línea central. A medida que se aplican las tejas, recortar por las líneas de marcar y, para dirigir el agua hacia la limahoya, cortar 2" diagonalmente de la esquina superior de las tejas adyacentes a la línea de marcar. Colocar el borde de cada teja que queda contra la limahoya en una banda de 3" de ancho de cemento plástico asfáltico que cumpla con ASTM D-4586 y clavar a una distancia no menor a 6" desde la línea central de la limahoya. Ver Diagrama#1.

Limahoya de tipo corte cerrado: Aplicar 36" de producto Ice & Water en el centro de la limahoya, clavándola a 2" de los bordes exteriores solamente. Aplique todas las tejas en un lado de la limahoya y cruzando el centro de la limahoya, un mínimo de 12". Clavar a un mínimo de 6" desde la línea central de la limahoya en el lado sin tejas y trazar una línea de marcar a 2" de la línea central en el lado sin tejas. Aplique las tejas en el lado sin tejas hasta la línea de marcar y recorte. No corte la teja subyacente.

Corte las esquinas superiores de la teja, cemente y clave. Ver Diagrama#2.

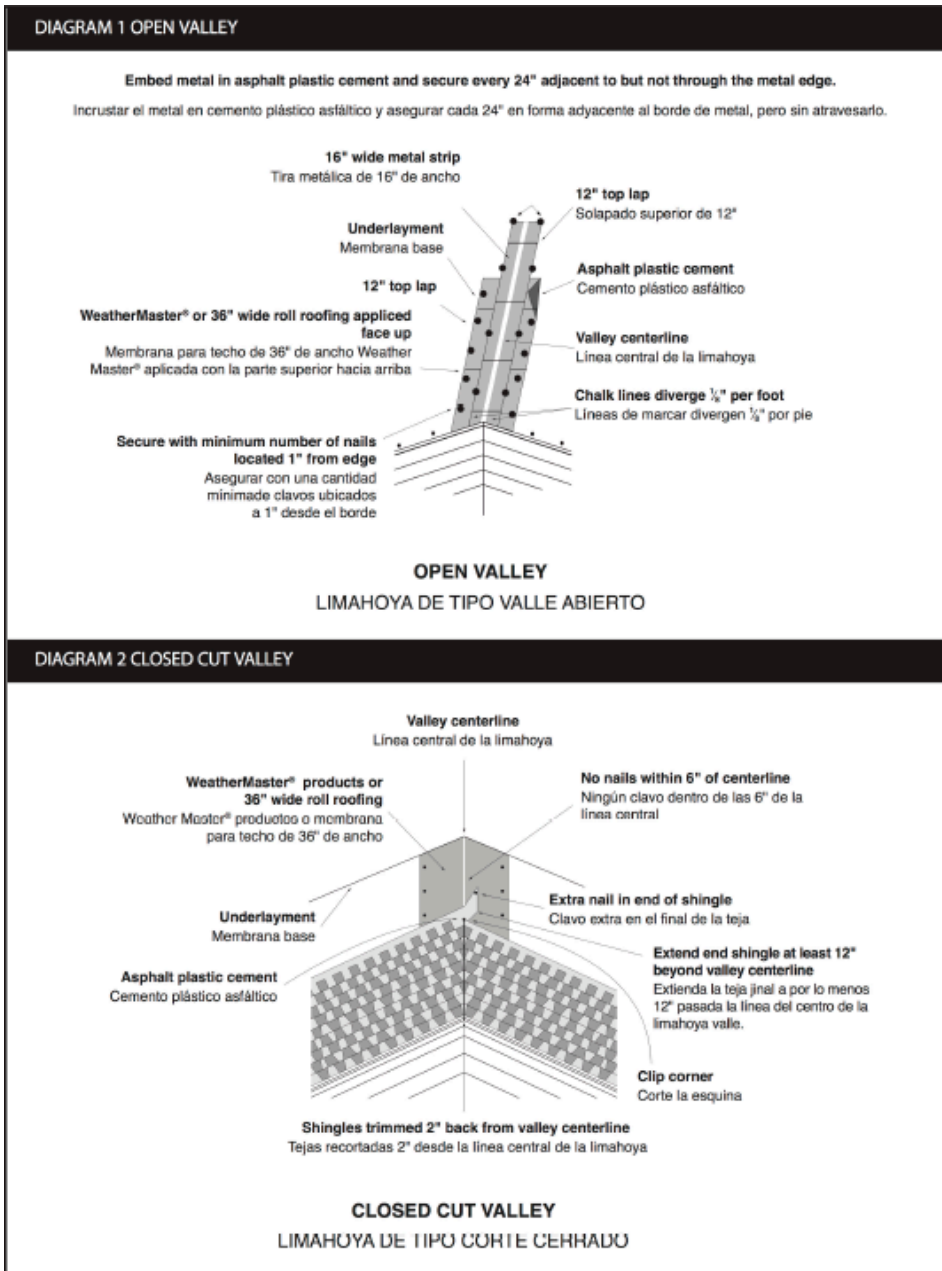

8. FIJACIÓN


La colocación de los clavos es crítica para lograr un rendimiento óptimo general. La colocación alta de los clavos causará separación de los componentes y deslaminación de las tejas después de la aplicación. Todos los clavos deben clavarse derechos, con las cabezas al ras de la superficie de la teja, y jamás deben atravesarla. Los clavos no deben estar expuestos (visibles) en el techo terminado. La deslaminación al final de la instalación no justifica la solicitud de garantía.

SUJETADORES: Los clavos deben ser resistentes a la corrosión de calibre 11 ó 12 con cabezas de 3/8" mínimo. Los clavos deben ser lo suficientemente largos como para penetrar la cubierta del techo a 3/4". Si la cubierta tiene menos de 3/4" de grosor, los clavos deben ser lo

suficientemente largos para penetrar completamente y extenderse al menos 1/8" a través de la cubierta del techo. Los clavos pueden ser colocados en la línea de sellador.

APLICACIÓN DE NUEVO TEJADO (primera capa de tejas): se necesitan 4 clavos por teja. Los clavos deben ubicarse 7" arriba del borde inferior de la teja, con un clavo colocado aproximadamente a 1" de cada lado de la teja, y los dos restantes espaciados igualmente entre los dos clavos exteriores como se ilustra en el diagrama. **LOS CLAVOS DEBEN TENER UN LARGO MÍNIMO DE 1-1/4".** Ver Diagrama#3.

NUEVA APLICACIÓN DE TEJADO(segunda capa de tejas): Requiere la misma colocación de clavos que la aplicación de un nuevo tejado. **LA COLOCACIÓN DE LOS CLAVOS ES IMPORTANTE PARA LA RESISTENCIA AL VIENTO. LOS CLAVOS MAL COLOCADOS PUEDEN ANULAR LA COBERTURA DE LA GARANTA CONTRA EL VIENTO.** (Ver sección #12)

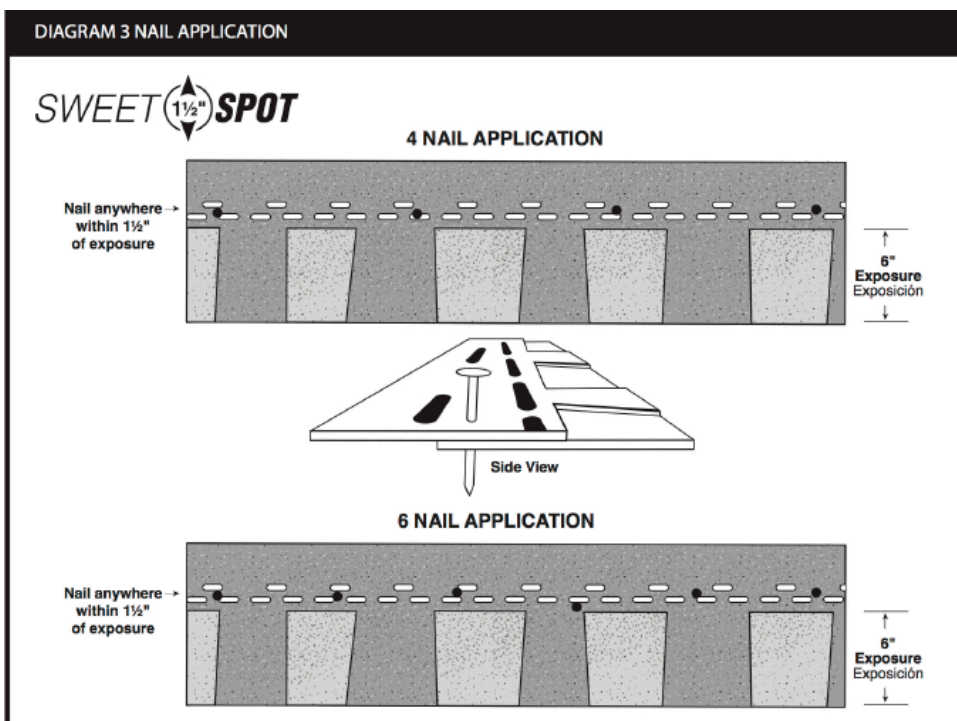


9. APLICACIÓN

Prepare la plataforma con un recubrimiento inferior de techo aprobado, bordes de goteo y tapajuntas según se recomienda. Deben utilizarse líneas de gis horizontales y verticales para asegurar una alineación adecuada de las tejas desde el alero hasta el caballete.

Hilera de inicio: Use TEJAS DE INICIO PRO-CUT® (las tejas de inicio Pro-Cut son OBLIGATORIAS para el sistema de techo selecto Signature) o teja de 3 lengüetas para la hilera de inicio (si su techo NO cumple los requisitos del sistema de techo selecto Signature). Recorte las lengüetas y aplíquelas con entre 1/4" y 3/4" sobresaliendo de los aleros. Tenga en cuenta que la característica de sellado debe estar alineada con el alero. Con el fin de compensar las juntas, corte 6" del extremo izquierdo de la primera teja. Comience la aplicación en el tímpano inferior izquierdo del techo y continúe a lo largo con tejas de

longitud completa, clavadas con 4 clavos equidistantes a lo largo de la teja y clavados 3" arriba desde el alero. Vea el Diagrama No. 4.

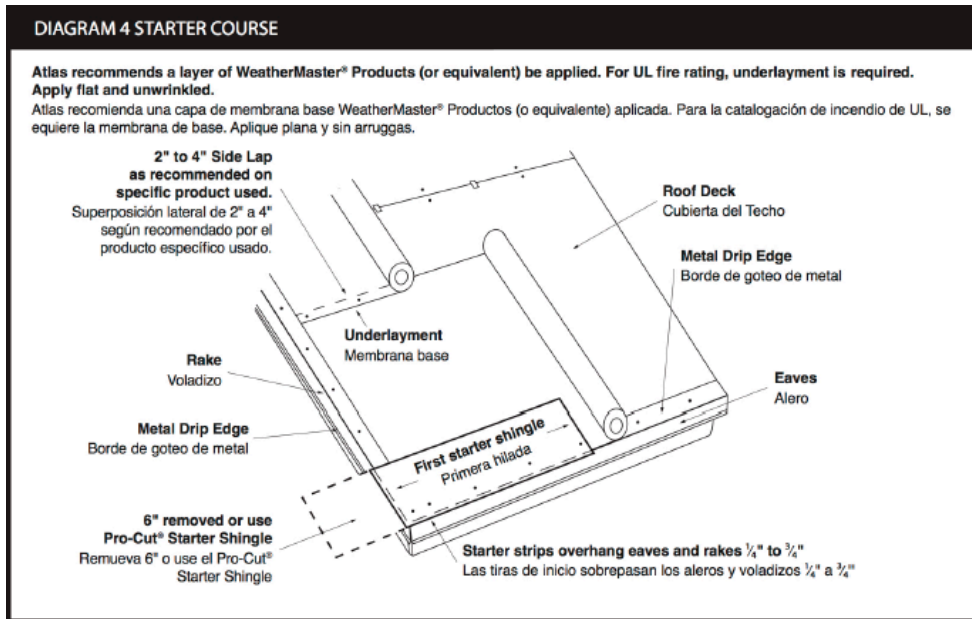

Nota: El producto existente fabricado con un ancho de 39 3/8" (especificado para la instalación con un desplazamiento de 5") se puede instalar con el nuevo formato de tamaño de ancho de 42" (especificado para la instalación con un desplazamiento de 6") siempre y cuando siga las instrucciones de "al mezclar producto".

AL MEZCLAR PRODUCTO: Asegúrese siempre de que la superposición entre las tejas nunca sea inferior a 5" comprobando y midiendo por debajo y por encima de la hilera de transición. Compruebe sus juntas a fin de asegurarse de que nunca sean inferiores a 5"; a continuación, haga los cortes periódicos pertinentes en su hilera de transición.

Nota: Para una aplicación máxima de material y eficiencias en la mezcla de color, Atlas recomienda un patrón de desplazamiento de 6". El manual de mejores prácticas de ARMA permite una instalación de no menos de 4" y no mayor de 8".

Primera hilera: Comience la primera teja completa en el tímpano izquierdo inferior del techo o a la derecha de la línea de gis vertical y continúe la hilera a través del techo con tejas completas colocadas al ras de la hilera de inicio y fijadas con 4 clavos colocados como se indica. Nota: se puede aplicar una banda opcional de cemento plástico asfáltico adecuada a la norma ASTM D-4586 al goterón del techo con cada hilera de tejas para mejorar la resistencia al viento y para resistir la infiltración de lluvia impulsada por el viento. Véase el Diagrama No. 5.

Segunda hilera: Corte 6" del extremo izquierdo de una teja y aplique la pieza restante más grande sobre la teja de la primera hilera, al ras con el borde izquierdo y dejando expuesta la primera hilera 6". Siga adelante con tejas completas a lo largo del techo manteniendo una exposición de 6". Guarde la pieza de 6" para la hilera de inicio de la hilera 7. Vea el Diagrama No. 5.


Tercera hilera: Corte 12" del extremo izquierdo de una teja y aplique la pieza restante más grande sobre la teja de la segunda hilera, al ras con el borde izquierdo y dejando expuesta la segunda hilera 6". Proceda con tejas completas a lo largo del techo manteniendo una exposición de 6". Guarde la pieza de 12" para la hilera de inicio 6. Vea el Diagrama No. 5.

Cuarta hilera: Corte 18" del extremo izquierdo de una teja y aplique la pieza restante más grande sobre la teja de la tercera hilera, al ras con el borde izquierdo y dejando expuesta la tercera hilera 6". Proceda con tejas completas a lo largo del techo manteniendo una exposición de 6". Guarde la pieza de 18" para la hilera de inicio 5. Véase el Diagrama No. 5.

Quinta hilera: Aplique la pieza de 18" que se cortó comenzando la anterior (4a hilera) o corte 24" del borde izquierdo de una teja y aplique la pieza restante de 18" sobre la cuarta hilera, al ras con el borde izquierdo y exponiendo la cuarta hilera 6". Proceda con tejas completas a lo largo del techo manteniendo una exposición de 6". Véase el Diagrama No. 5.

Sexta hilera: Aplique la pieza de 12" que se cortó al empezar la 3a hilera o corte 30" del borde izquierdo de una teja y aplique la pieza restante de 12" sobre la quinta hilera, al ras con el borde izquierdo y exponiendo la quinta hilera 6". Proceda con tejas completas a lo largo del techo manteniendo una exposición de 6". Véase el Diagrama No. 5.

Séptima hilera: Aplique la pieza de 6" que se cortó al empezar la 2a hilera o corte 36" del borde izquierdo de una teja y aplique la pieza restante de 6" sobre la sexta hilera, al ras con el borde izquierdo y exponiendo la sexta hilera 6". Proceda con tejas completas a lo largo del techo manteniendo una exposición de 6". Vea el Diagrama No. 5.

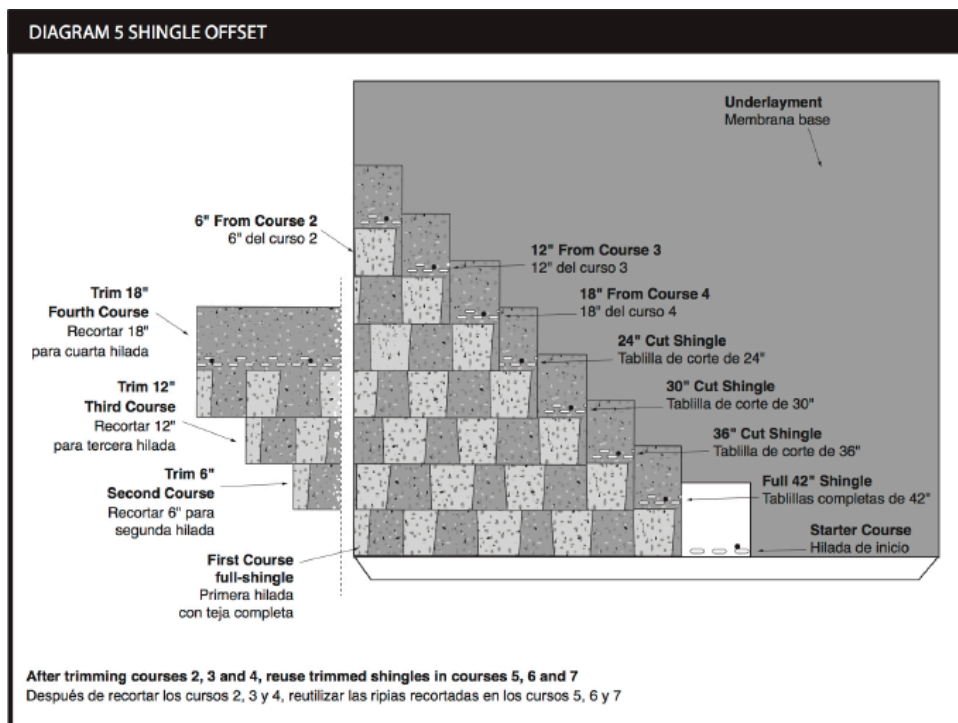

Finalización de la hilera: Comience el ciclo de aplicación de la octava hilera con teja completa (igual que el método de la primera hilera) y continúe con tejas completas a lo largo del techo. Se debe continuar este ciclo de hileras escalonadas para lograr una patrón de aspecto correcto.

Nota: El producto existente fabricado con un ancho de 39 3/8" (especificado para la instalación con un desplazamiento de 5") se puede instalar con el nuevo formato de tamaño de ancho de 42" (especificado para la instalación con un desplazamiento de 6") siempre y cuando siga las instrucciones de "al mezclar producto".

AL MEZCLAR PRODUCTO: Asegúrese siempre de que la superposición entre las tejas nunca sea inferior a 5" comprobando y midiendo por debajo y por encima de la hilera de transición. Compruebe sus juntas a fin de asegurarse de que nunca sean inferiores a 5"; a continuación, haga los cortes periódicos pertinentes en su hilera de transición.

10. APLICACIÓN DE PENDIENTES PRONUNCIADAS Y MANSARDAS.

Inmediatamente después de la aplicación en pendientes que excedan los 60° (o 21:12), aplicar seis (6) puntos del tamaño de una moneda de 25 centavos de cemento plástico asfáltico debajo de cada teja. Los seis puntos deben estar aproximadamente a 1" del borde inferior de la teja y separados a igual distancia en la teja con los dos puntos extremos ubicados a 1" dentro de cada borde exterior. El cemento no debe quedar expuesto cuando las tejas queden en su posición. El uso excesivo de cemento para techos puede causar burbujas en las tejas.


PRECAUCIÓN: LA APLICACIÓN DE PENDIENTES PRONUNCIADAS Y MANSARDAS REQUIERE 6 CLAVOS COLOCADOS A IGUAL DISTANCIA A LO LARGO DE CADA TEJA.

11. LIMATESA Y CUMBRERA

Utilice Atlas Pro-Cut® para limatesas y caballetes o Atlas Pro-Cut® de alto perfil para limatesas y caballetes (Nota: Se deben utilizar Atlas Pro-Cut® para limatesas y caballetes con Scotchgard™ o Atlas Pro-Cut® para limatesas y caballetes de alto perfil con Scotchgard™ como limatesas y caballetes para que el techo cumpla los requisitos de la Cobertura de garantía limitada de Scotchgard™.) Para prevenir el agrietamiento en climas fríos al instalar en limatesas y caballetes, las tejas deben estar lo suficientemente calientes y flexibles. Aplique las tejas Atlas Pro-Cut® para limatesas y caballetes con una exposición de 5 5/8", empezando en la parte inferior de la limatesa o desde el extremo del caballete en dirección opuesta a los vientos dominantes. Use dos clavos por teja, según se especifica en la Sección 8 –Fijación, con un clavo en cada lado, a 6" atrás del extremo expuesto y a 1" hacia arriba del borde, de modo que las tejas siguientes oculten las cabezas de los clavos. Recorte la última teja al tamaño y fíjela en cemento plástico. Vea el Diagrama No. 6. Cuando se instalen los conductos de ventilación del caballete, siga las instrucciones del fabricante de éstos.

Separe la teja Pro-Cut® para limatesas y caballetes en tres partes iguales a lo largo de las líneas perforadas proporcionadas. Doble cada pedazo a lo largo para proporcionar exposición igual a ambos lados del caballete. Permita una exposición de 5 5/8" y clave a 6" desde el borde trasero expuesto con 2 clavos, a 1" de cada lado. La dirección del extremo expuesto debe ser contraria al viento predominante. Un paquete de tejas proporcionará

aproximadamente 31 pies lineales de cobertura de caballete cuando se aplique de acuerdo con estas instrucciones.

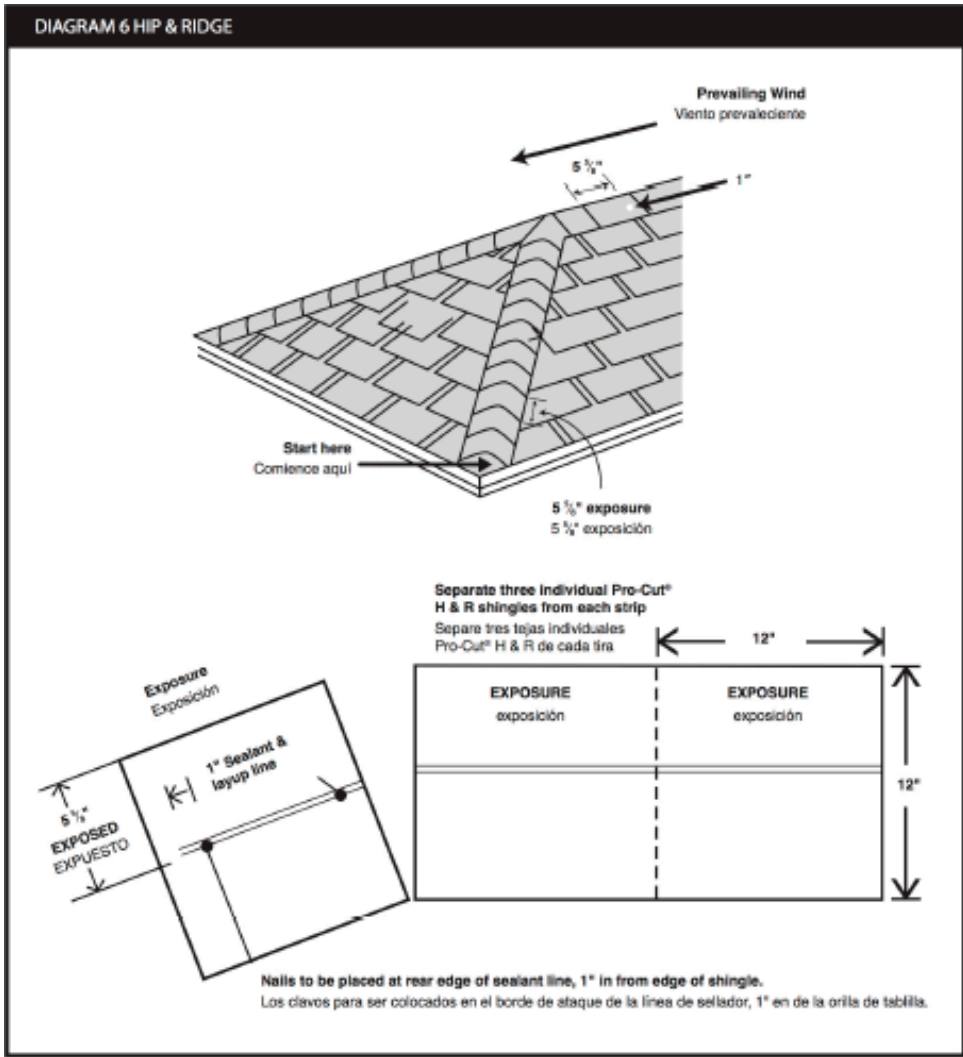

12. VOLVER A COLOCAR TEJADO SOBRE TEJAS DE ASFALTO

Reemplazar todas las tejas faltantes. Dividir y clavar en forma segura todas las tejas torcidas o dobladas y las pestañas levantadas. Asegurar que la ventilación del ático cumpla con las Normas Mínimas de Propiedad de FHA como se indicó anteriormente. Instalar una capa de membrana base de fieltro Número 30 para mantener una clasificación de incendio Clase A. Se debe colocar fieltro asfáltico sobre las tejas viejas y luego proceder con las nuevas tejas como si se aplicara un nuevo techo.

IMPORTANTE EN EL DIAGRAMA 6: Atlas recomienda clavos de 2" de largo para volver a colocar un tejado. Ver Sección 8.

ATLAS ROOFING CORPORATION NO RECOMIENDA VOLVER A TECHAR SOBRE TEJAS DE MADERA O TEJAS ASFÁLTICAS LAMINADAS EXISTENTES.

LOS REQUISITOS Y LAS INSTRUCCIONES PARA LA PENDIENTE ESTÁNDAR MÍNIMA APLICA A NO MENOS DE 4 PULGADAS POR PIE. LOS REQUISITOS E INSTRUCCIONES DE UNA PENDIENTE LEVE APLICAN A NO MENOS DE 2 PULGADAS POR PIE.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: La instalación de techos puede ser peligrosa. Todas las precauciones y lineamientos de seguridad necesarios deben respetarse de acuerdo con las prácticas adecuadas del oficio de techado. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para mantener al mínimo el tráfico sobre el techo. El mantenimiento periódico del techo debe realizarse en las horas más frescas del día.

Precauciones importantes: Almacenarse en una superficie plana. Protéjalas del clima durante el almacenamiento y en el lugar de trabajo. Hay cinta protectora selladora en la parte posterior de cada teja y no debe quitarse antes de aplicarla.

DECOLORACIÓN: Pueden presentarse sombreado o variaciones de los colores debido al posicionamiento o incrustación del gránulo. Cuando se empaquetan, las tejas de asfalto están bajo cierta cantidad de presión debido al peso. Pueden presentarse manchas menores. Mientras están en almacenamiento, pueden también recoger cantidades variables del respaldo que se utiliza para evitar que las tejas se adhieran entre sí. Estas decoloraciones son temporales y se eliminan con la exposición natural al clima.

REV. 09/19